


Kontroll av infusions-, dialys- och spolvätskor

Gör så här innan du använder påsen/flaskan!

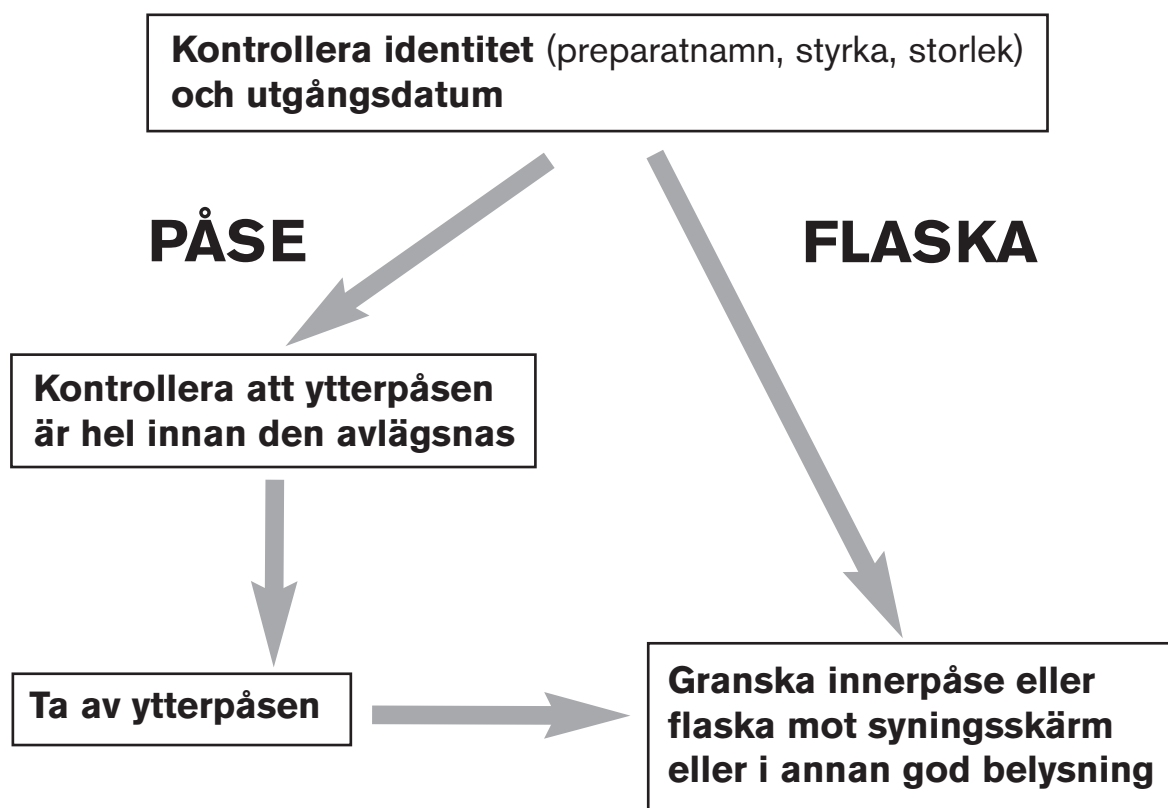

Observera!

Efter tillsats av läkemedel görs förnyad granskning av att ingen fällning eller annan grumling uppstått.

(Använd ej tuschpenna vid märkning på plast.)

Returnera till Apoteket (krediteras)

- Läckande eller skadad påse/flaska eller sådan med avvikande volym.
- Påse/flaska med fällning, missfärgad eller grumlig vätska.
- Påse med defekta aggregat- och/eller tillsatsportar.
- Flaska med skadad förslutning.
- Flaska med skador i form av sprickor eller slagmärken.

Fyll även i en reklamblatt